


レイアウトプラン

人事広報/CMS	12席	大会議室	2室
CP	21席	中会議室	4室
HRBP	26席	小会議室	3室
PR	31席	MT室(5名)	1室
DS	21席	MT室(6名)	1室
VI営業	94席	MT室(8名)	1室
VI制作	105席	仮眠ブース	8カ所

島席 deskパターン(既存)

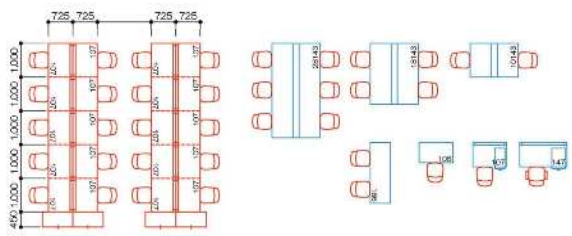

**避難安全検証法、未検証。実施設計後、要検証となります**

※当ビル躯体図面は計画時点のものであり、行政協議等により計画が変更になる可能性があります。  
 ※この図面はボリュームチェック用です。法規制指等及び施工上の都合により、変更になる場合があります。  
 ※関連法規(建築基準法・避難安全検証法・消防法・ビル管理法等)やビル種設備について確認が必要です。  
 ※バリアフリー法適用ビルのため、貸室内廊下・出入口有効幅員にはそれぞれ規定があります。  
 ※記載の面積・寸法等は図面から算出した目安の値で、契約面積とは異なりますのでご注意ください。  
 ※在籍率によって空調・換気設備が必要となり、費用が発生する場合があります。  
 ※給排水・給排水ルートを、その他機器設置、荷重については、別途検討が必要になる場合があります。  
 ※常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が休むことができる休憩室又は休憩所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。 [事務所衛生基準規則]

現状部門別在籍社員数カウント

18階	19階	18階+19階
• RTX1210-1 • SWX2310P-10Gx1 • WLX312-8	• SWX2100-10PoEx1 • WLX312-6	• RTX1210x1 • SWX2310P-10Gx1 • SWX2100-10PoEx1 • WLX312-14

18F	19F	18F+19F
SW-16Px35 SW-8Px4	SW-16Px16 SW-8Px4	SW-16Px51 SW-8Px8

当初は Free Wi-Fi 設定は240を引き継いで、IPは242を使う

セグメントA W18-01~W18-05

セグメントB W18-11~W18-13

GRC: 12台

このスイッチは以前で使用済み  
 のため、このスイッチは  
 このセグメントのIPアドレスを  
 変更する必要があります

- 電仕仕様
- スチールパーテーション
  - LGS+PB-建築仕上
  - LOWパーテーション
- 仕様
- 全館共通の仕様
  - 購入品決定済
  - 入館機材決定
  - 未決定品
- 電仕記号
- WB ▶ ホワイトボード
  - G ▶ ガラスパーテーション
  - PB ▶ スチールパーテーション (黒)
  - PW ▶ スチールパーテーション (白)
  - PWP ▶ スチールパーテーション (白) ※プロジェクト専用
  - GD ▶ テンパーガラスドア
  - GK ▶ ガラスドア (枠タイプ)
  - CR ▶ セキュリティ受話器
  - ED ▶ 電気取付機
- 氏名の透視欄に付帯
- 新設/更新/撤去
  - 標準/変更/追加
  - 撤去/廃止/有無
  - CTI電圧器



18階-19階幹線

- F18-M20-001 (20セグメント)
- F18-M20-002 (20セグメント)
- F18-M21-001 (21セグメント)
- F18-M22-001 (22セグメント)
- F18-M23-001 (23セグメント)
- F18-M104-001 (104セグメント) (出退勤)
- F18-M240-001 (240セグメント) (Wi-Fi)
- F18-M240-002 (240セグメント) (Wi-Fi)

18階-19階

- F19-M103-001 (103セグメント)
- F19-M104-001 (104セグメント) (出退勤)
- F19-M26-30-95-001 (26,30,95セグメント)
- F19-M20-22-001 (20,22セグメント)
- F19-M240-001 (240セグメント) (Wi-Fi)
- F19-M00-001 (手帳)
- F19-M00-002 (手帳)
- F18-F19-PBX (電話)

